

Checklista

Konfigurering av brunnar
Färdiga för nedgrävning



Utförande - offert/beställningsunderlag

FÄRDIGA BRUNNAR

Kontaktuppgifter

Datum	Företag/kund	Kontaktperson	Telefon	E-post

Dimensionsförutsättningar

Flöde (m ³ /h)	L/S

Applikationstyp

- Mätning
- Avluftning
- Kontroll
- Reglering
- Annat _____

Media

- Dricksvatten
- Spillvatten
- Dagvatten
- Annat _____

Brunndiameter (invändig)

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- Annan _____

Tryckklass

- PN6
- PN10
- PN16
- Annan _____

Ingående ledning Ø (DY PE)


- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 315 mm
- Annat _____

Utgående ledning Ø (DY PE)

- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 315 mm
- Annat _____

Locklösning

- L2 låsbart isolerlock
- L1 isolerlock
- L1 PE-lock
- Flytande beteckning Ø 800 mm (40T, asfalt)
- Fast beteckning Ø 800 mm (40T, grus)
- Annat _____

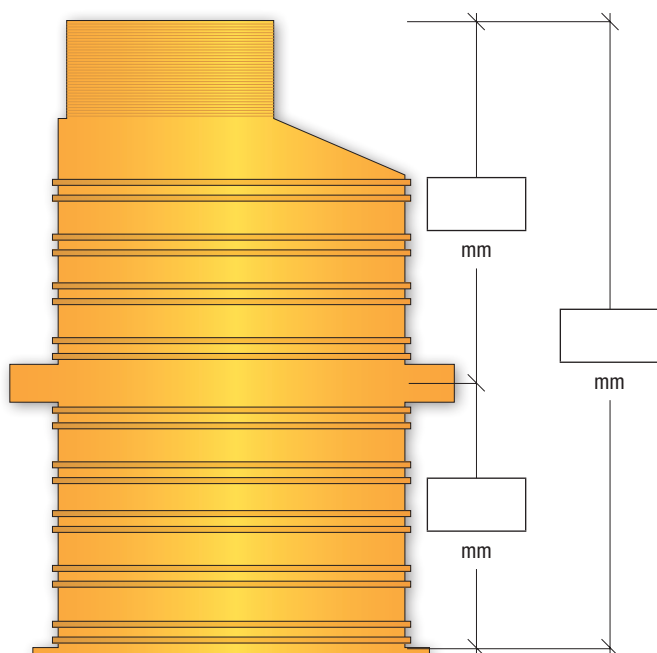

Ingående AVK produkter

Produkt	Bygglängd (mm)

Övrig information / special